

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o..Rosnická 118,360 18 Karlovy Vary-Sedlec  
Tel,fax:353569231,353569632 OR Plzeň,oddíl C,vložka 7402  
E-mail:info@flexkv.cz WWW:flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba:KV,Horní Žďár č.p.60-20-demolice stávajícího vedení kabelu NN  
IZ-12-0001666

-pohyblivé pracovní místo při demontáži

Realizace:MPM služby s.r.o.  
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím,že:

- 1.montážní místo pro techniku zhotovitele bude prováděno s tím ,že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a bude po celé délce zabezpečen pomocí směrových desek Z4 a zábranou Z2.Budou osazeny SDZ A15 v kombinaci s A6b
- 2.dopravní značky reflexní,základní velikost
- 3.vzdálenosti dle TP 66 – II.vydání
- 4.světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

PCR DI K.VARY DNE 19-10-2023  
PŘÍLOHA K ČJ: A.RPK-78768/07-2023-190306  
LIST: 4/5



PCR DI Povolní Pověřil  
Komisariát DI PCR K.Vary  
ČOZ 326115

Zbyněk Morávek  
Karlovy Vary 9.10.2023

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní

č. MěÚO/24775/2024/ODS/16VE  
24.5.2024 1/3 dny!


# Celková situace

## zájmové území



Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní


Y: H-20/24.11/2024/OP5/6/E  
24.5.2024 2/0 km!

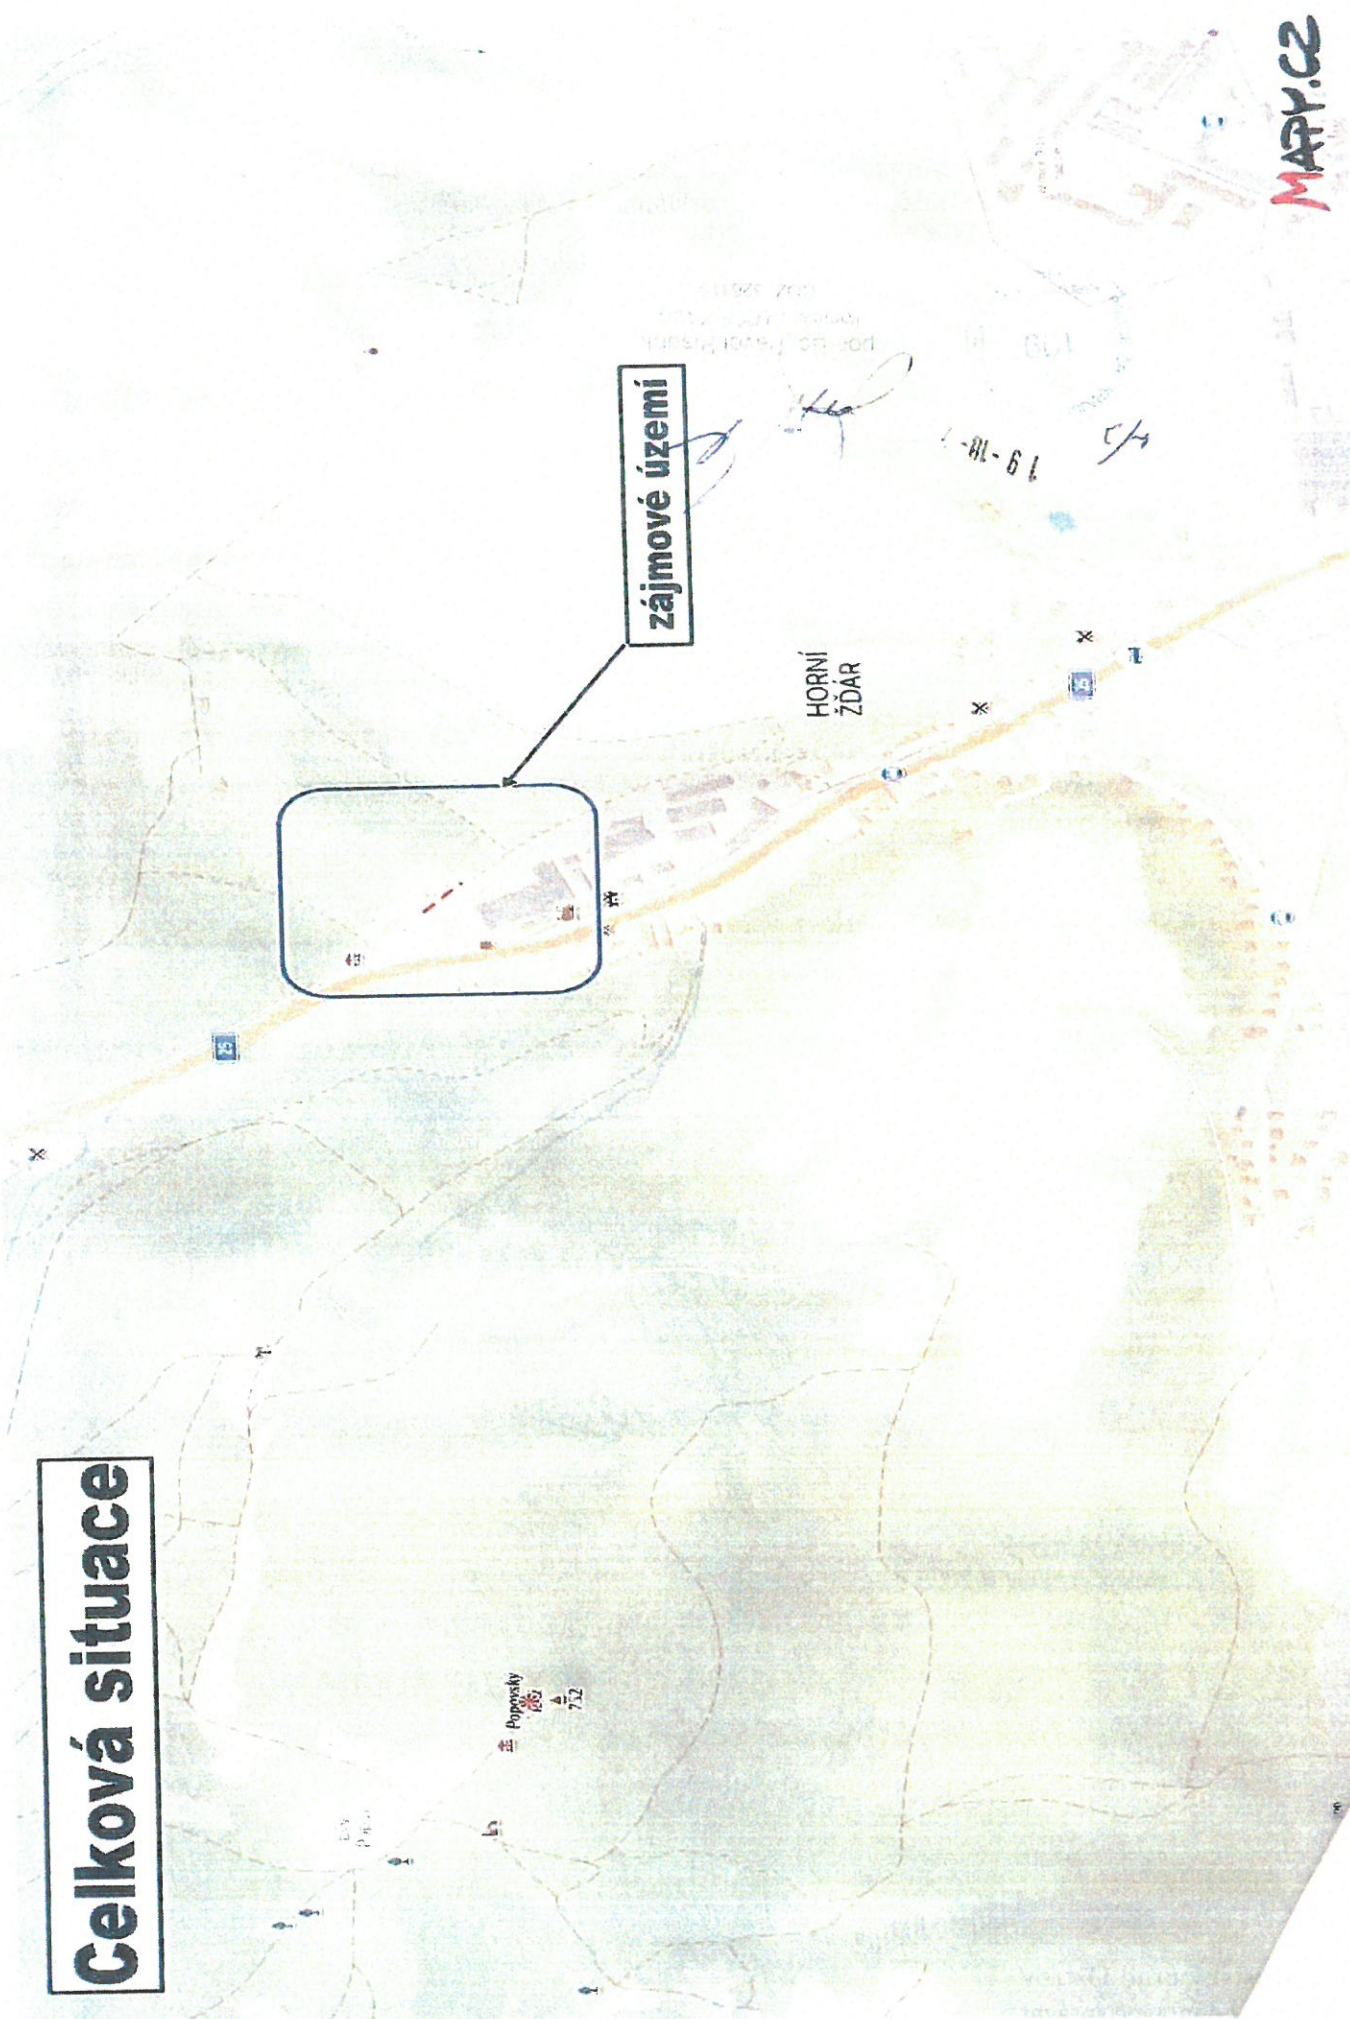



demolice vedení kabelu NN(IZ-12-0001666)

Pohyblivé pracovní místo  
na MK

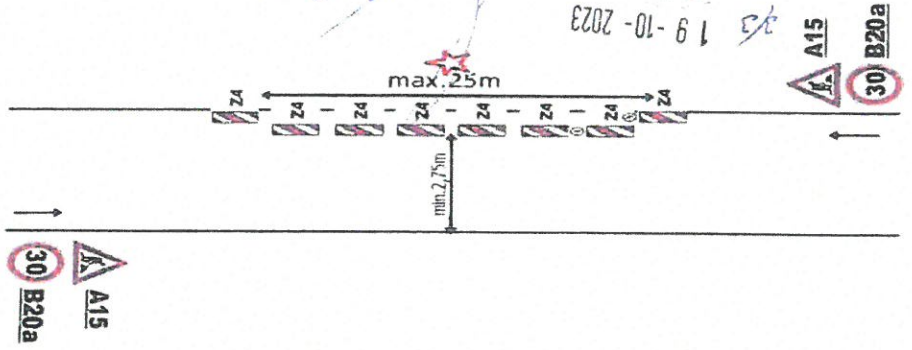

MARICZ

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní

č. Měvo/24.55/2024/ODS/6UE  
24.5.2024 3/0 Oky1

