

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o. Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary  
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402  
E-mail: [info@flexkv.cz](mailto:info@flexkv.cz), [objednavky@flexkv.cz](mailto:objednavky@flexkv.cz)

---

Návrh dopravního opatření

---

Stavba: KV.Horní Blatná, II. Odboje-oprava vodovodu-protlaky po etapách

- protlaky v MK po etapách
- pohyblivé pracovní místo

Realizace: Vodárny a kanalizace a.s.  
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. protlaky v MK II hlavní po etapách budou prováděny s tím, že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celém obvodu budou zabezpečeny pomocí zábran Z2 se světly typ 1 a směrovou deskou Z4 a SDZ A15 v kombinaci s B20a(30) a E7b dle situace, B20a(30) v případě potřeby SDZ P7-P8
2. pohyblivé pracovní místo v pracovní době bude prováděno s tím, že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celé délce (úsek) bude zabezpečeno pomocí směrových desek Z4 a SDZ A15 v kombinaci s B20a(30)
3. v případě potřeby zajistí dodavatel práci krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd IZS!!!
4. přes překopané vjezdy budou použity pojezdové plechy na vstupy do objektů přechodové lávky
5. dopravní značky reflexní, základní velikost
6. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání
7. světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

---

Zbyněk Morávek  
Karlovy Vary 13.1.2025

Bc. Petr Chvostal  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Důvod podepsání:  
Čas podepsání: 03.02.2025 10:25:06


Městský úřad Ostrov

odbor dopravně správní

5: MěÚO/MSA/2025/005/LUE  
6.3.2025 11:7


# Celková situace

# Zájmové území

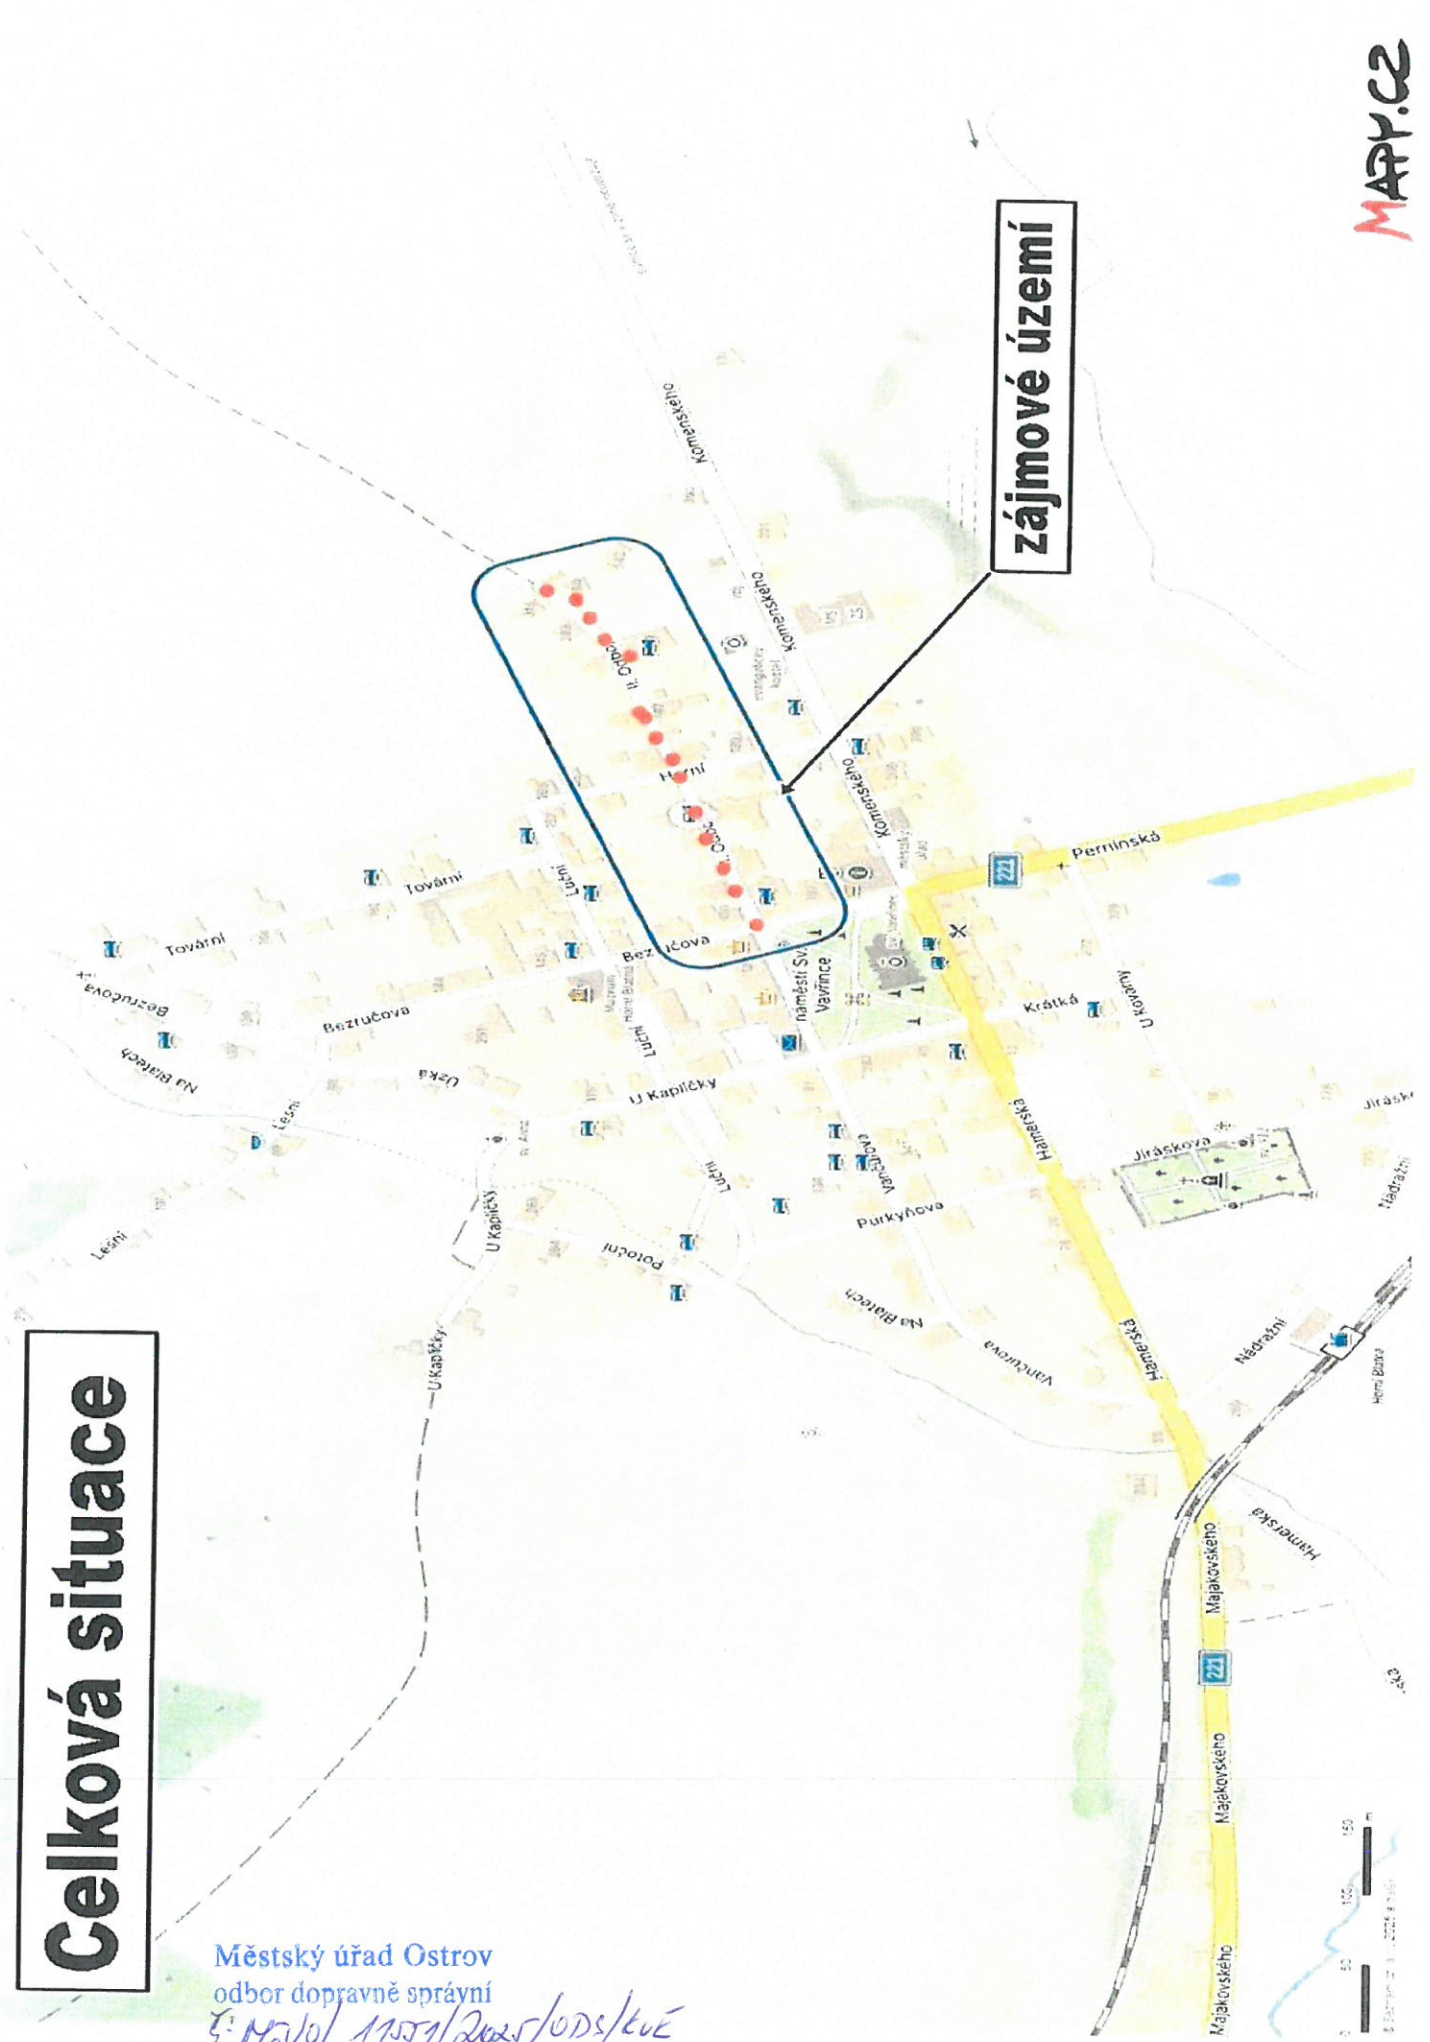

Městský úřad Ostrov  
odbor dopravně správní  
J. Mevo/11571/2025/ODS/kuE  
6.3.2025 2/0 dmi

# KV, H. Blatná, II. Odboje-oprava vodovodu (mont. jámy 15 ks)

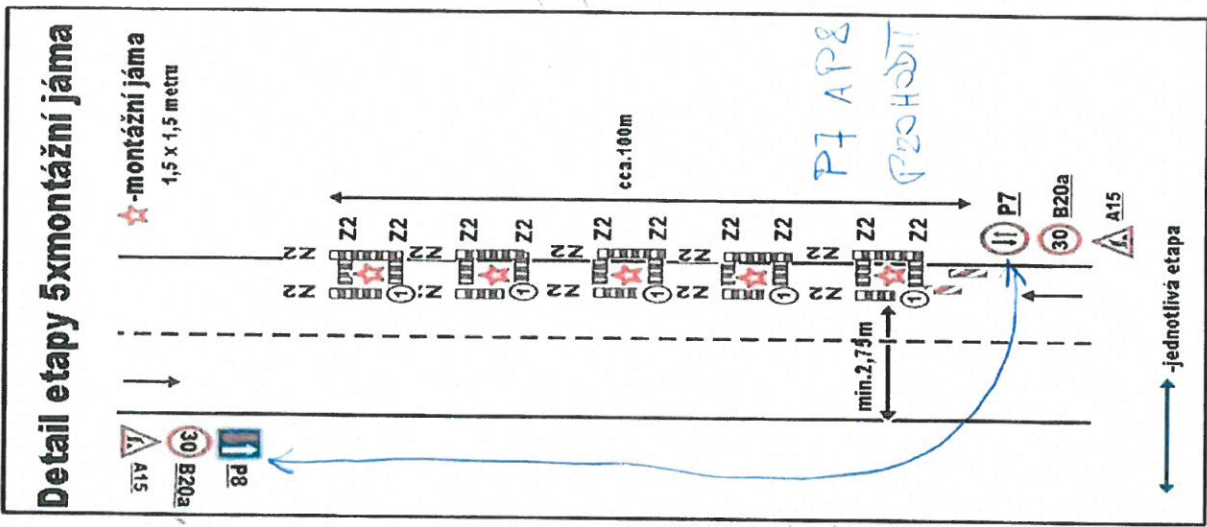

Městský úřad Ostrov  
 odbor dopravně správní  
 5. Hrdlo / 11.5.1 / 2025 / o.p.s. / k.v.c.  
 6.3.2025 2/3 Okm